


# OSŁONA RUROWA NA KABEL ELEKTRYCZNY 1:25

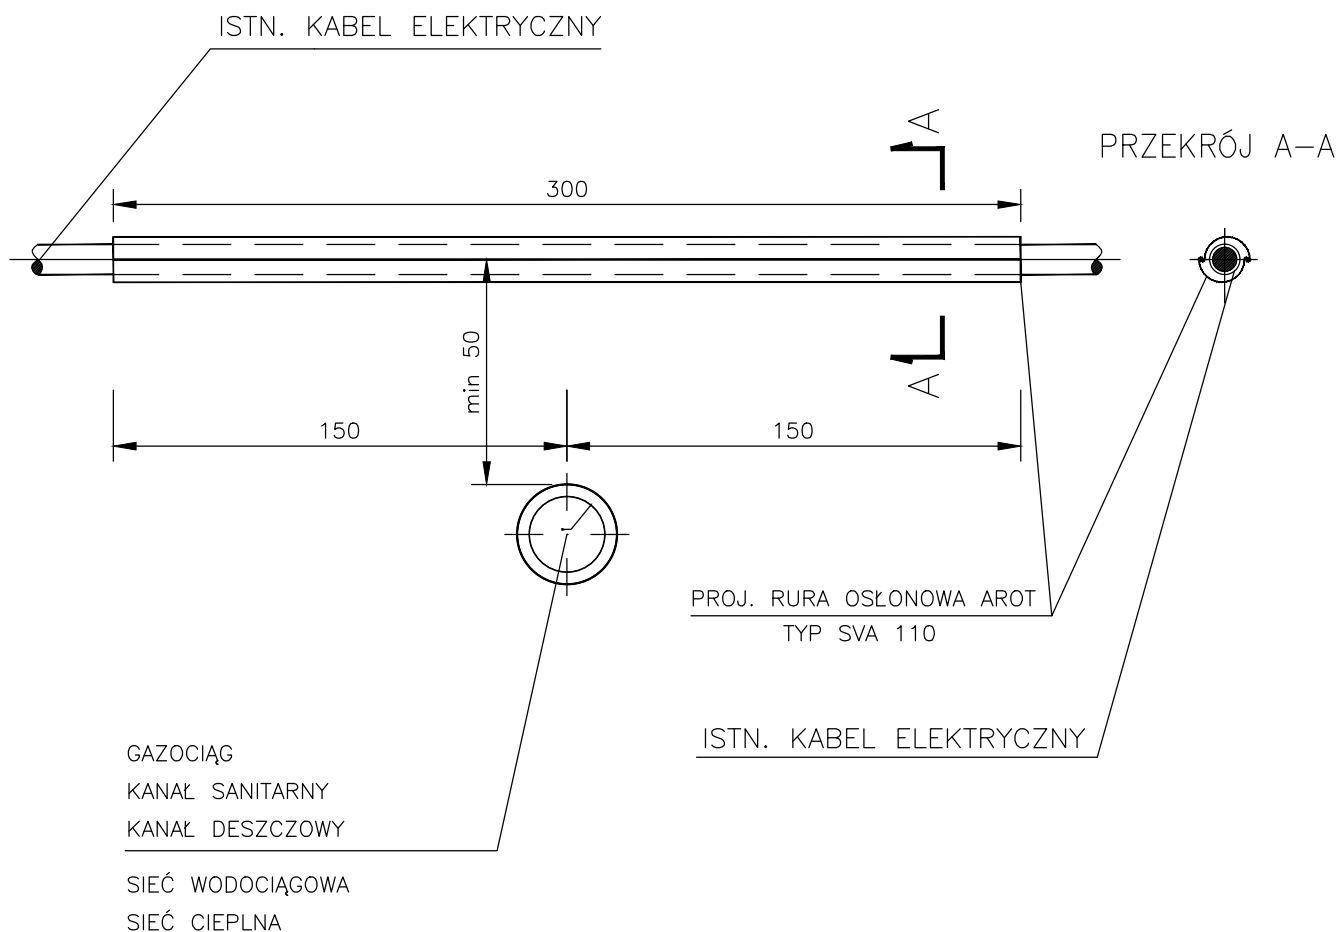

DLA ZABEZPIECZENIA KABLA ENERGETYCZNEGO STOSOWAĆ OSŁONĘ TYPU SVA 100 L=3.0m  
WYMIARY PODANO W cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. PRZERYŚOWYWANIE, KOPIOWANIE  
BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE I KARANE SĄDOWNIE.

**PRO-IN-MAT®**

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT  
33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37 w. 11-16, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  $Q_{\text{śrd}}=275\text{m}^3/\text{d}$   
NA DZIAŁKACH NR 209 i 210 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO

TYTUŁ:

OSŁONA NA KABEL ELEKTRYCZNY

SKALA:

1:25

PROJEKTANT:

mgr inż. MAREK MATYJEWICZ BUA-8346/132 i 169/88

Specjalność instalacyjno-inżynierska

DATA:

2011.07

PODPIS:

NR RYS.:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. JACEK SZOSTEK

DATA:

2011.07

PODPIS:

PK2

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. GRZEGORZ PABJAN S-199/02

Specjalność instalacyjna

DATA:

2011.07

PODPIS:

NR STR.: