


dr. betonowa

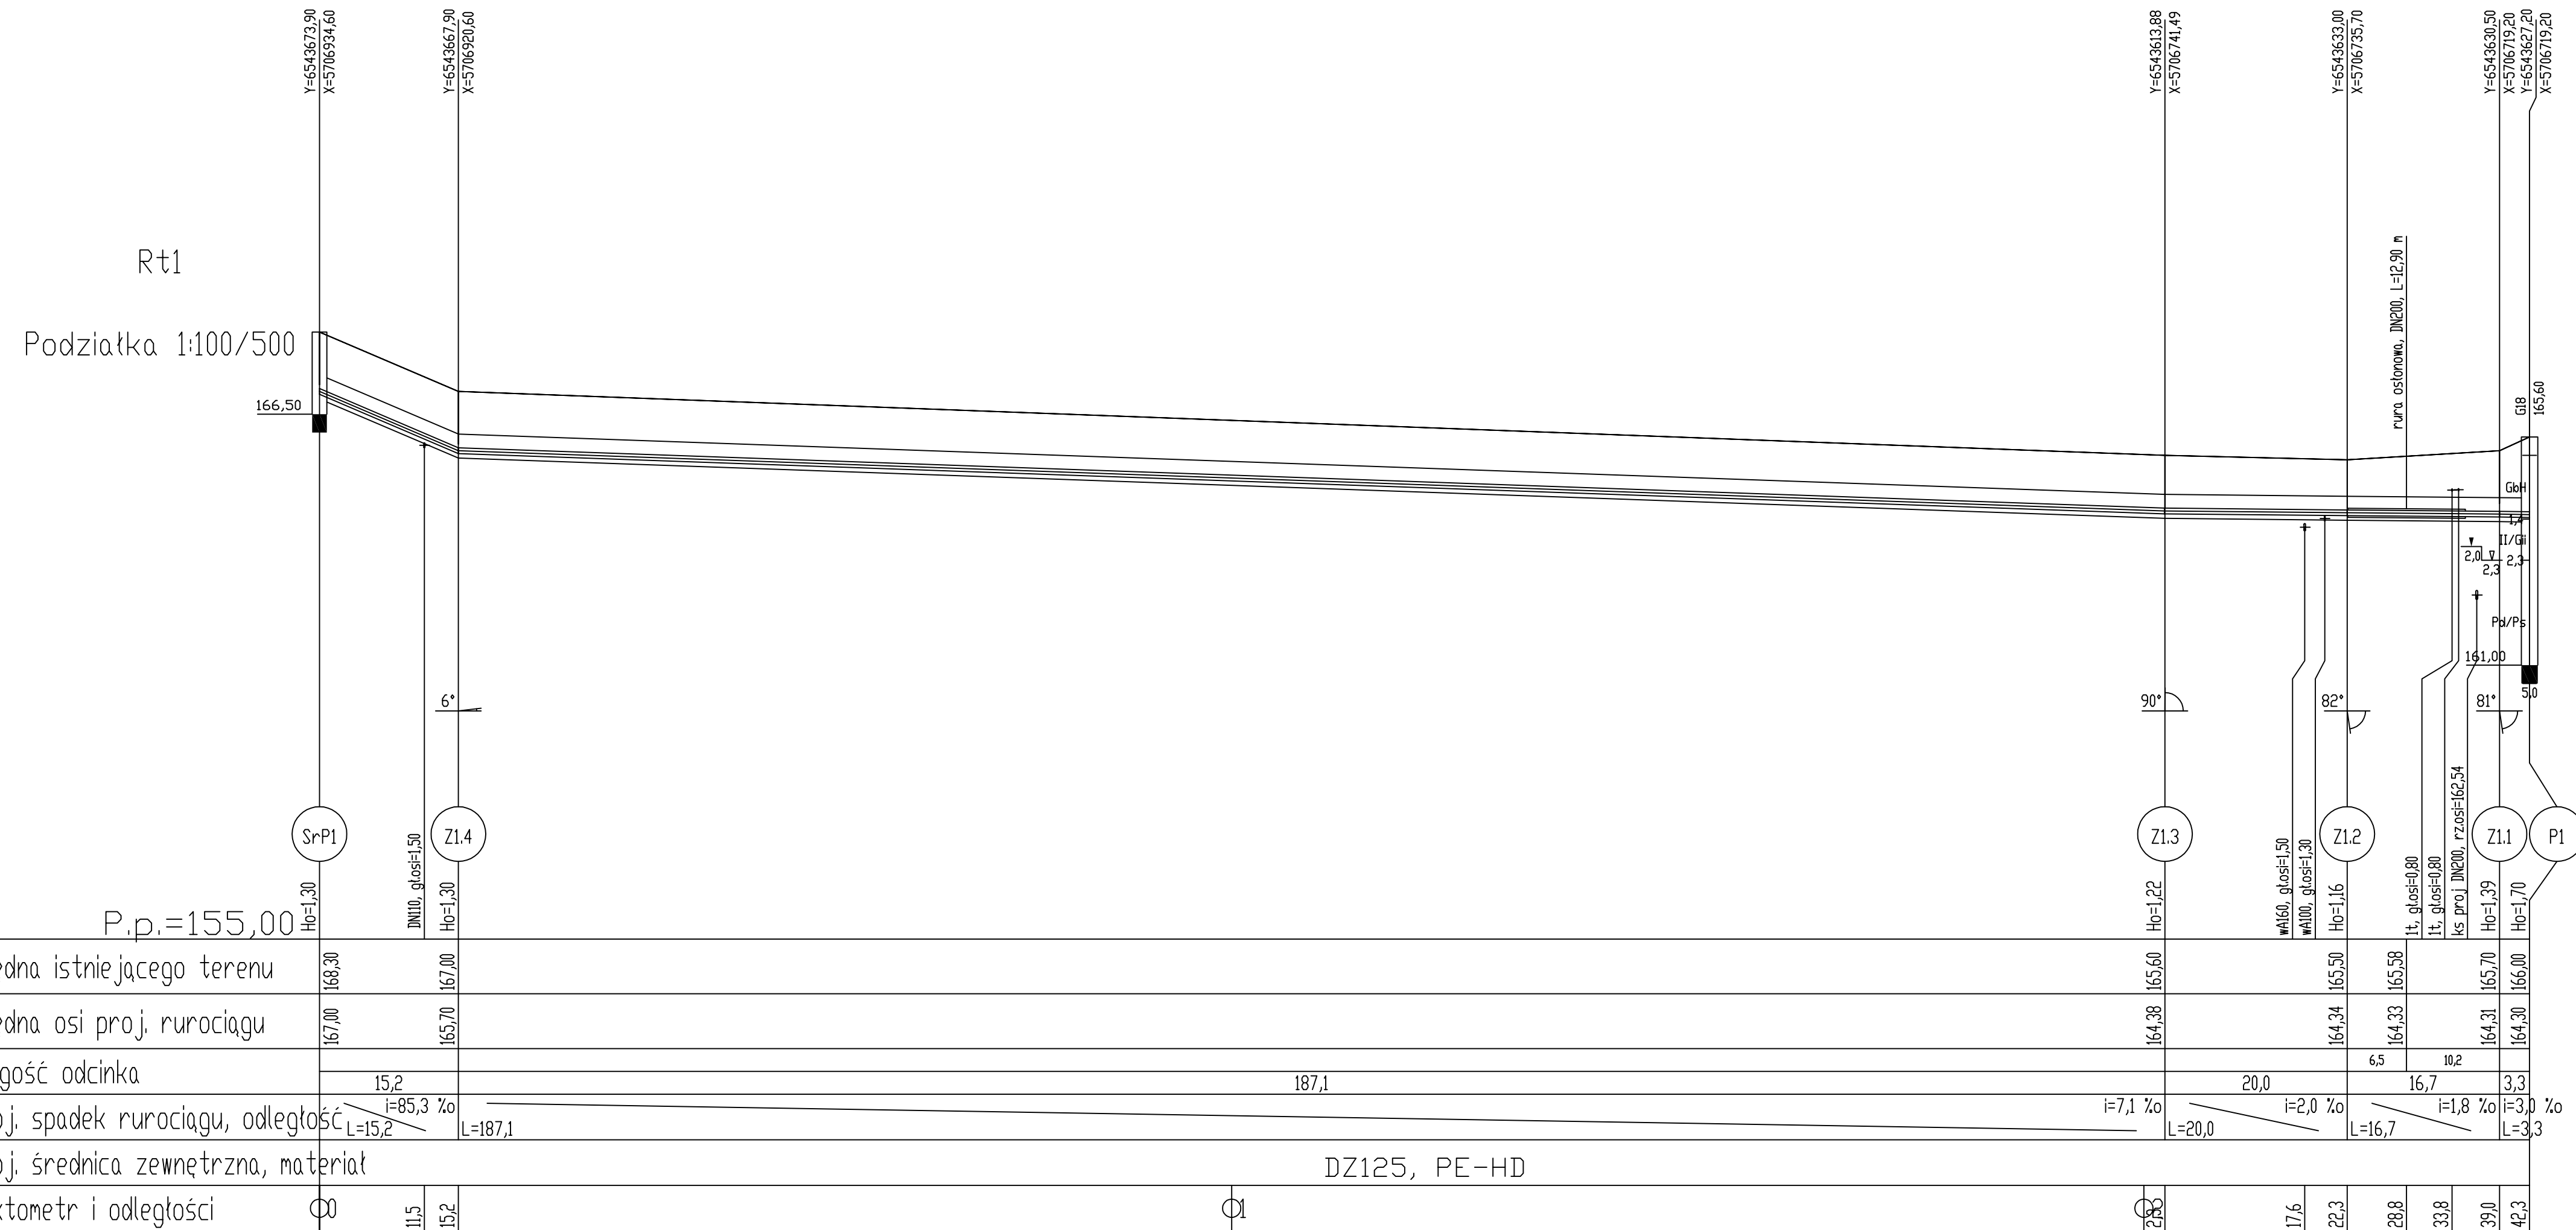

Gmina Brzeźnio

Profil rurociągu tłocznego Rt1 - II etap podetap 1

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. W miejscach nienormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne.
5. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
6. Wykop wąskoprzestrzenny, umocniony;
w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°; zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury a dalej gruntem rodzimym.
W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na grunt spoisty wzmocnić podłoże 20 cm podsypką, układaną na geowłókninie.
7. W rejonie jezdni i pobocza zasypkę zagęścić do $l_s=1,02$.
8. W przypadku występowania gruntów serii I – wysadzinowych oraz serii II – bardzo wysadzinowych dokonać wymiany gruntu.

| | | | |
|--|---------------|---|----------------|
| <h2 style="margin: 0;">DFE EKORAJ Sp. z o.o.</h2> <p style="margin: 0;">50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 1 tel.: 071 342 82 05, fax: 071 342 05 96</p> | | | |
|  | Projektowała: | mgr inż. Joanna Ochoczenko | 9/98 |
| | Opracował: | mgr inż. Magdalena Jędrzejewska | |
| | | | |
| Inwestor: | | Nazwa obiektu budowlanego: | |
| Gmina Brzeźno ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźno | | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości: Brzeźno/Bronisławów. | |
| Brandz: | | Nazwa rysunku: | |
| SANTARNA | | Profil rurociągu tłocznego R11 - II etp podłaz 1 | |
| | | Data | Skala |
| | | 11.2014 | 1:100 1:500 |
| | | Nr rys. | |
| | | 9 | |